■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況

都市産業株式会社

ばいじんの除去の実施状況と措置

	作業日		作業内容
2026年度	自 2026 年 4 月 6 日	至 2026 年 4 月 21 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2026 年 5 月 23 日	至 2026 年 6 月 20 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2026 年 8 月 10 日	至 2026 年 8 月 31 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2026 年 10 月 25 日	至 2026 年 11 月 9 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業

	作業日		作業内容
2025年度	自 2025 年 6 月 4 日	至 2025 年 6 月 20 日	焼却炉廃止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 8 月 9 日	至 2025 年 8 月 17 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 9 月 14 日	至 2025 年 9 月 27 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 10 月 21 日	至 2025 年 11 月 5 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 11 月 17 日	至 2025 年 11 月 19 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 11 月 26 日	至 2025 年 11 月 27 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 12 月 7 日	至 2025 年 12 月 8 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 12 月 14 日	至 2025 年 12 月 15 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 12 月 21 日	至 2025 年 12 月 22 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 12 月 28 日	至 2026 年 1 月 18 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2026 年 2 月 23 日	至 2026 年 3 月 1 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業

	作業日		作業内容
2024年度	自 2024 年 5 月 31 日	至 2024 年 6 月 16 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2024 年 8 月 11 日	至 2024 年 8 月 27 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2024 年 10 月 21 日	至 2024 年 11 月 10 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2024 年 12 月 29 日	至 2025 年 1 月 16 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2025 年 3 月 1 日	至 2025 年 3 月 13 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業

	作業日		作業内容
2023年度	自 2023 年 5 月 24 日	至 2023 年 6 月 11 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2023 年 8 月 12 日	至 2023 年 8 月 25 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2023 年 10 月 18 日	至 2023 年 11 月 2 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2023 年 12 月 30 日	至 2024 年 1 月 16 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自 2024 年 3 月 14 日	至 2024 年 3 月 31 日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業

※)作業開始日が3月末分は、次年度として表示しています。

燃え殻　溶出及び含有試験結果
令和8年～9年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和8年度										令和9年度									
						試料採取日	5/13		7/8		9/2		11月頃		1月頃		4月頃		6月頃		9月頃		11月頃		1月頃	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005																				
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005													
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009													
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		200	<0.01	140	<0.01	27	<0.01													
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																				
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05		<0.05		<0.05													
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			0.01		0.01		<0.01													
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1													
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005																				
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																				
18	(全10種類)	～3)	～3																						
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																				
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																						
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																				
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			<0.01		<0.01		<0.01													
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g																							
	弗素	—	(15)		0.2		740	2.7	880	6.2	700	4													
	硼素	—	(50)		0.05			9.6		1.4		4.4													
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		<0.05		<0.05													
	PH		別途定める				(23℃)	9.9	(23℃)	9.7	(23℃)	9.5													
	含水率	85%	85%				27.9		19.0		16.5														
	熱灼減量	15%	15%				8.2		3.6		2.6														
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000																						

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

燃え殻　溶出及び含有試験結果　　単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)

令和6年～7年度　　※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和6年度										令和7年度									
						試料採取日		4/10		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2		8/27		10/8		11/12		2/4	
						溶出固液比		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
								含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出			mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005										<0.0005			
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009			<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	53	<0.01			20	<0.01	130	<0.01	61	<0.01	53	<0.01	13	<0.01	24	<0.01	86	<0.01	76	<0.01	65	<0.01
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																						
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05			0.13		<0.05		<0.05		<0.05		0.01		
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			0.01			<0.01		<0.01	<0.01			<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01		
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005										<0.0005			
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																						
18	(全10種類)	～3)	～3																								
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																						
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																								
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																						
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01			<0.01		0.03		<0.01		<0.01		<0.01		
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g												0.14										0.0150			
	弗素	―	(15)		0.2	2,500	11			3,700	6.6	2,600	17	4,400	23	3,000	17	4,500	29	3,700	3.2	2,600	5.4	2,600	3.8	1,400	7.1
	硼素	―	(50)		0.05		4.6				0.4		1.6		4.6		10		25		4.8		8.5		42		5.7
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05		<0.05				<0.05		<0.05		0.06		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		
	PH		別途定める			(22℃)	10.8			(24℃)	9.8	(24℃)	9.2	(24℃)	10.2	(20℃)	11.8	(21℃)	11.5	(24℃)	10.6	(24℃)	9.7	(21℃)	9.7	(20℃)	11
	含水率	85%	85%			21.8				27.3		19.0		22.7		24.3		19.5		16.3		20.9		19.7		16.4	
	熱灼減量	15%	15%			1.6				4.5		1.0		2.7		4.3		3.8		4.1		3.1		4.0		0.8	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000											1.56										2.05			

備　考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

燃え殻　溶出及び含有試験結果
令和4年～5年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和4年度								令和5年度									
						試料採取日	4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005								<0.0005									<0.0005				
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009	
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		50	<0.01	38	<0.01	140	<0.01	19	<0.01	53	<0.01	24	<0.01	41	<0.01	27	<0.01	37	<0.01	34	<0.01
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																				
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.19		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.03		0.01		<0.01		<0.01		0.01		<0.01
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005											
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																				
18	(全10種類)	～3)	～3																						
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																				
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																						
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																				
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			<0.01		<0.01		0.11		0.01		0.01		<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.002										0.002			
	弗素	―	(15)		0.2		2,500	17	4,700	31	3,500	12	2,700	33	3,000	55	4,200	13	4,800	32	3,800	11	2,000	23	1,800	20
	硼素	―	(50)		0.05			5.1		2.3		4.6		6.5		13		18		3.4		6.4		4.6		1.7
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	PH		別途定める				(24℃)	9.3	(24℃)	8.5	(24℃)	10.4	(21℃)	10.5	(21℃)	11.8	(22℃)	11.2	(24℃)	10.0	(25℃)	9.2	(23℃)	11.0	(25℃)	10.5
	含水率	85%	85%				19.2		22.5		22.7		20.9		19.3		19.8		27.4		25.4		21.4		21.2	
	熱灼減量	15%	15%				2.0		4.9		4.4		3.2		2.8		<0.1		6.4		6.0		4.2		5.7	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										2.50										2.09			

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

ばいじん　溶出及び含有試験結果
令和8年～9年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

						令和8年度												令和9年度									
						試料採取日		5/13		7/8		9/2		11月頃		1月頃		4月頃		6月頃		9月頃		11月頃		1月頃	
						溶出固液比		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
								含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		埋立基準(溶出)		定量下限値				mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出																						
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005																						
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005																
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009		<0.009		<0.009		<0.009																
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	190	<0.01	71	0.1	84	<0.01																
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																						
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02		<0.05		<0.05		<0.05																
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005		<0.01		<0.01		<0.01																
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1		<0.1		<0.1		<0.1																
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005																						
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																						
18	(全10種類)	～3)	～3																								
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																						
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																								
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																						
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01		0.01		0.01		0.02																
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g																									
	弗素	―	(15)		0.2	12,000	6.1	7,100	1.8	7,100	1.8																
	硼素	―	(50)		0.05		7.4		7.6		30																
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05		<0.05		<0.05		<0.05																
	PH		別途定める			(23℃)	12.4	(23℃)	12.8	(23℃)	12.5																
	含水率	85%	85%			22.6		21.9		18.3																	
	熱灼減量	15%	15%			5.9		0.6		2.6																	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000																								

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

ばいじん　溶出及び含有試験結果
令和6年～7年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和6年度										令和7年度									
						試料採取日		4/10		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2		8/27		10/8		11/12		2/4	
						溶出固液比		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005									<0.0005		
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		100	<0.01	130	<0.01	660	<0.01	260	<0.01	160	0.01	120	<0.01	110	0.25	170	<0.01	180	<0.01	160	<0.01
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																				
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005									<0.0005		
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																				
18	(全10種類)	～3)	～3																						
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																				
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																						
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																				
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			<0.01		<0.01		0.06		0.03		0.02		0.01		<0.01		0.04		0.01		0.01
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.14										1.3			
	弗素	—	(15)		0.2		4,900	6.3	6,700	17	6,000	20	7,800	16	6,200	14	15,000	21	25,000	21	13,000	37	1,000	8.6	11,000	6.1
	硼素	—	(50)		0.05			4.5		2.3		30		32		23		36		40		9.2		6.2		7.4
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	PH		別途定める				(22℃)	12.4	(24℃)	12.5	(24℃)	12.5	(24℃)	12.5	(20℃)	12.7	(21℃)	12.1	(24℃)	12.7	(24℃)	12.0	(22℃)	12.5	(20℃)	12.5
	含水率	85%	85%				20.5		23.9		16.9		17.9		19.1		12.7		29.0		17.2		31.6		28.4	
	熱灼減量	15%	15%				5.0		2.5		3.8		0.8		2.3		4.3		4.1		3.8		7.2		1.2	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										31.9										23.3			

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

ばいじん　溶出及び含有試験結果
令和4年～5年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和4年度										令和5年度									
						試料採取日	4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005									<0.0005		
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		160	<0.01	190	<0.01	82	<0.01	240	<0.01	150	<0.01	91	0.01	210	0.02	110	0.07	85	0.01	57	<0.01
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																				
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.23		<0.05		0.23	
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			<0.01		<0.01		0.02		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005									<0.0005		
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1		0.001																				
18	(全10種類)	～3)	～3																						
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03		0.002																				
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2																						
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																				
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			0.04		0.02		0.11		0.02		<0.01		0.01		<0.01		0.03		0.02		0.02
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.32										0.17			
	弗素	―	(15)		0.2		6,900	18	14,000	12	9,700	12	13,000	20	19,000	16	11,000	8	14,000	19	12,000	24	12,000	14	4,100	20
	硼素	―	(50)		0.05			17		4.4		78		47		17		6.7		32		51		21		12
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	PH		別途定める				(24℃)	12.1	(24℃)	10.8	(24℃)	12.6	(21℃)	12.0	(21℃)	11.9	(22℃)	12.5	(24℃)	12.4	(25℃)	13.1	(23℃)	12.7	(24℃)	12.9
	含水率	85%	85%				16.2		19.9		18.4		19.0		17.4		23.3		17.7		17.4		13.7		22.6	
	熱灼減量	15%	15%				2.8		4.7		2.1		2.4		2.4		2.0		2.4		2.8		0.8		<0.1	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										32.9										29.8			

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

ばいじんB　溶出及び含有試験結果
令和8年～9年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和8年度							令和9年度					
						試料採取日	5/13		7/8		9/2		11月頃	1月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	(ｲ)10%	(ｲ)10%	(ｲ)10%	(ｲ)10%	(ｲ)10%	(ｲ)10%
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ	中外ﾃｸﾉｽ
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量 溶出	含有量 溶出	含有量 溶出	含有量 溶出	含有量 溶出	含有量 溶出	含有量 溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L	mg/Kg mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005														
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005							
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009							
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		100	2.5	250	0.7	110	<0.01							
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1														
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			0.06		<0.05		<0.05							
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			0.02		<0.01		<0.01							
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1							
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005														
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005														
18	(全10種類)	～3)	～3		0.001														
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03																
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2		0.002														
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001														
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			0.02		<0.01		0.02							
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g																	
	弗素	―	(15)		0.2		17,000	65	5,000	10	4,700	25							
	硼素	―	(50)		0.05			42		5		35							
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		0.06		0.06							
	PH		別途定める				(23℃)	12.6	(23℃)	12.5	(23℃)	10.9							
	含水率	85%	85%				1.7		13.6		0.4								
	熱灼減量	15%	15%				2.8		4.0		2.4								
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000																
	備　考						ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合

ばいじんB　溶出及び含有試験結果
令和6年～7年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和6年度												令和7年度											
						試料採取日		4/10		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2		8/27		10/8		11/12		2/4	
						溶出固液比		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
								含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出			mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005										<0.0005								<0.0005				
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005				0.0011		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0.0005>		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009				<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		0.009>		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		100		1.6		120		1.2		560		0.47		260		2.5		200		0.95		130		0.01		240		2.1		160		1.5		170		2.00		180		1.10
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																								
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02				<0.05		0.05		0.27		0.43		0.52		0.08		0.56		0.5		<0.05		<0.05
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005				<0.01		<0.01		0.06		<0.01		0.01>		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1				<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		0.1>		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005																						
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005																						
18	(全10種類)	～3)	～3		0.001																						
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03																								
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2		0.002																						
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																						
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01				<0.01		<0.01		0.06		0.05		0.05		0.02		<0.01		0.02		0.02		<0.01
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g												0.063										2.7			
	弗素	—	(15)		0.2		17,000		9.6		8,100		10		5,900		120		11,000		20		5,400		12		5,400		31		12,000		28		14,000		34		9,900		7		17,000		11
	硼素	—	(50)		0.05				9.9		3.2		19		35		25		92		29		110		110		38
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05				<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.05>		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		0.14
	PH		別途定める				(22℃)		12.5	(24℃)		13.0	(24℃)		12.4	(24℃)		12.6	(20℃)		12.8	(21℃)		10.3	(24℃)		12.6	(24℃)		12.5	(24℃)		12.4	(20℃)		12.5
	含水率	85%	85%				20.5			0.5			2.9			1.5			1.4			8.6			0.6			1.7			0.2			1.0		
	熱灼減量	15%	15%				5.0			2.4			3.5			0.9			1.4			3.7			3.4			3.8			4.2			0.7		
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000													31.7															18.5					
	備　考						ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合			ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		

ばいじんB　溶出及び含有試験結果
令和4～5年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和4年度										令和5年度									
						試料採取日	4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	**mg/Kg**	**mg/L**	mg/kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	**mg/Kg**	**mg/L**	mg/kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005									<0.0005			
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009			<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009		<0.009	
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01		150	0.87	190	2	190	1.7	220	3.2	140	1.50	58	0.65	200	2.6	98	0.5	130	1.4	59	0.35
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																					
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02			<0.05		<0.05		0.52		0.07		0.27		<0.05		<0.05		1.6		0.89		2.0
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1			<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005																					
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005																					
18	(全10種類)	～3)	～3		0.001																					
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03																							
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2		0.002																					
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																					
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01			0.05		0.03		0.28		0.02		0.02		0.01		<0.01		0.04		0.02		0.02
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.41										0.18			
	弗素	—	(15)		0.2		7,100	14	17,000	8.5	17,000	28	20,000	16	28,000	13	11,458	7.7	16,000	17	13,000	59	8,600	16	4,400	30
	硼素	—	(50)		0.05			11		6.2		63		36		18		15		22		66		17		14
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05			<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	PH		別途定める				(24℃)	12.4	(24℃)	12.1	(24℃)	12.9	(21℃)	12.5	(21℃)	12.5	(22℃)	12.4	(24℃)	12.5	(25℃)	13.2	(23℃)	12.7	(24℃)	13.1
	含水率	85%	85%				2.0		4.3		2.9		2.5		3.8		1.3		9.5		1.4		1.0		1.8	
	熱灼減量	15%	15%				2.3		3.8		1.4		1.7		2.1		0.9		1.9		2.8		0.7		0.1	
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										32.8										31.6			
	備　考						ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合		ｷﾚｰﾄなし 減温塔灰混合	

陶磁器くず　溶出及び含有試験結果
令和6年～7年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和6年度												令和7年度											
						試料採取日	4/10		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2		8/27		10/8		11/12		2月頃	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005									<0.0005				
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005									<0.0005									<0.0005				
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009									<0.009									<0.009				
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01								16	<0.01									16	<0.01				
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																							
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02									0.5										<0.05				
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005									<0.01										<0.01				
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1									<0.2										<0.1				
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005										<0.0005				
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005																							
18	(全10種類)	～3)	～3		0.001																							
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03																									
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2		0.002																							
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																							
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01									<0.01										<0.01				
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.0000017									0.0000017						
	弗素	―	(15)		0.2								130	1.1								130	7.8					
	硼素	―	(50)		0.05									<0.1									5.0					
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05									<0.05										<0.05				
	PH		別途定める										(24℃)	9.3								(21℃)	10.6					
	含水率	85%	85%										3.6									1.4						
	熱灼減量	15%	15%										3.8									0.9						
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										3.92									0.39						

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

陶磁器くず　溶出及び含有試験結果
令和4年～5年度

単位　溶出；mg/L，含有；mg/Kg･Dry(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；ng-TEQ/g)
※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値)，響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		埋立基準(溶出)		定量下限値		令和4年度								令和5年度									
						試料採取日	4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31	
						溶出固液比	(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%		(ｲ)10%	
						測定業者	中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ		中外ﾃｸﾉｽ	
							含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出
		※1廃掃法	東見初	含有量	溶出		mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
	ｱﾙｷﾙ水銀	ND	ND		0.0005									<0.0005									<0.0005		
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005									<0.0005									<0.0005		
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.09	0.09	0.05	0.009									<0.009									<0.009		
3	鉛	0.3	0.3	0.5	0.01								3	<0.01								5	<0.01		
4	有機燐	(1)	1	0.05	0.1																					
5	六価ｸﾛﾑ	1.5	1.5	0.5	0.02									0.24									1.2		
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005									<0.01									<0.01		
7	ｼｱﾝ化合物	(1)	1	0.3	0.1									<0.1									<0.2		
8	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005									<0.0005									<0.0005		
9～	有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005																					
18	(全10種類)	～3)	～3		0.001																					
19～	ﾁｳﾗﾑ,ｼﾏｼﾞﾝ	(0.03	0.03																							
21	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	～0.2)	～0.2		0.002																					
22	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	(0.1)	0.1		0.001																					
23	ｾﾚﾝ	0.3	0.3	0.2	0.01									0.01									0.02		
24	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	3ng-TEQ/g											0.0066									0.0057				
	弗素	―	(15)		0.2								270	1.1								210	2.6		
	硼素	―	(50)		0.05									1.0									1.3		
25	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5			0.05									<0.05									<0.05		
	PH		別途定める										(21℃)	11.1								(23℃)	10.8		
	含水率	85%	85%										3.3									1.8			
	熱灼減量	15%	15%										3.3									2.0			
	塩化物ｲｵﾝ	wt%-dry	15,000										4.76									4.64			

備　考
※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。
平成28年3月15日から施行（0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下）

排ｶﾞｽ測定結果　令和7年～令和9年度

(計量証明事業者による測定)

実ｶﾞｽ;乾きｶﾞｽ基準, 換算値;酸素濃度12%換算値

煙突排出口

	測定年月日					令和7年度					令和8年度					令和9年度				
						4月頃	8/27	10/8	11/12	2/4	5/13	7/8	9/2	11月頃	1月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃
	測定業者					中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
			単位	規制値	管理値															
	排ｶﾞｽ量	湿り	Nm^3/h			81,000	58,600	53,200	52,200	50,900	52,900	53,400	51,300							
		乾き	Nm^3/h			52,800	34,700	34,700	40,300	34,200	33,900	31,800	33,400							
	水分	実ｶﾞｽ	%			34.8	40.7	34.8	22.8	32.8	35.9	40.4	34.9							
	酸素	実ｶﾞｽ	%			14.2	11.0	11.7	12.5	12.7	11.7	11.2	12.1							
	CO2	実ｶﾞｽ	%			5.4	7.3	7.1	6.1	6.3	7.2	8.2	6.7							
	ﾀﾞｽﾄ	換算値	g/Nm^3	0.04	<0.03	<0.012	<0.012	<0.015	<0.012	<0.010	<0.008	<0.009	<0.009							
	窒素酸化物	換算値	ppm	250	<120	62	42	29	65	63	55	58	14							
	硫黄酸化物	実ｶﾞｽ	ppm	150	<30	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	〃 排出量		Nm^3/Hr	6.9	<1.4	<0.03	<0.02	<0.02	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
2	塩　素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3							
3	塩化水素	換算値	mg/Nm^3	700	<100	5.9	1.4	1.0	<0.9	1.1	0.7	2.6	<0.6							
4	ふっ化水素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	10	<1.8	<0.1	0.3	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1							
5	鉛	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	10		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
6	ｼｱﾝ化水素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	12		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							
7	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	13		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							
8	硫化水素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3							
9	二硫化炭素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	680		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5							
10	ﾎｽｹﾞﾝ	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	4		<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4							
11	臭　素	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	7		<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7							
12	六価ｸﾛﾑ	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
13	ﾀｰﾙ状物質	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3							
14	水　銀	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3	—																
	ガス状	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3			0.45	0.15	0.21	0.075	15.75	2.2	0.12	0.3							
	粒子状	実ｶﾞｽ	mg/Nm^3			0.047	<0.0003	0.0006	<0.0003	0.019	0.0013	0.0007	0.0007							
	一酸化炭素	換算値	ppm	100	<100	<14	<10	<12	<12	<11	<10	<10	<10							
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	換算値	ng-TEQ/m3N	0.1	<0.08				0.0054											
焼却灰	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	燃え殻	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.015											
		ばいじん	ng-TEQ/g	3	<0.3				1.3											
備考	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	陶磁器くず	ng-TEQ/g	3	<0.3		新炉		0.11	※										

排ｶﾞｽ測定結果　令和4年～令和6年度

H.17年 1月 指導受後測定計画書提出(煙突)→ ◎；1回/2ヶ月，○；年2～3回程度，△；年2回程度，×；実施せず

(計量証明事業者による測定)

実ｶﾞｽ;乾きｶﾞｽ基準，換算値;酸素濃度12%換算値

煙突排出口

						令和4年度					令和5年度					令和6年度				
	測定年月日					4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
	測定業者					中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
			単位	規制値	管理値															
	排ｶﾞｽ量	湿り	m3N/h		(80±5)	73,400	80,900	75,900	80,600	75,200	78,000	76,900	75,300	79,200	77,500	77,500	78,900	78,400	79,500	77,900
		乾き	m3N/h		×10^3	47,100	51,600	54,100	54,400	49,900	53,800	45,400	51,000	49,300	52,100	51,500	49,000	51,900	56,300	53,700
	水分	実ｶﾞｽ	%			35.9	37.0	28.7	33.3	33.7	31	41.1	32.2	37.7	32.7	33.6	37.9	33.8	29.2	31.1
	酸素	実ｶﾞｽ	%			13.6	13.0	14.0	13.3	14.2	14.1	13.1	14.7	13.6	13.7	13.8	13.6	14.0	14.8	13.8
	CO2	実ｶﾞｽ	%			7.0	6.0	5.2	5.3	4.9	4.7	5.9	4.9	5.5	5.4	5.4	5.6	5.4	4.5	5.6
	ﾀﾞｽﾄ	換算値	g/m3N	0.04	<0.03	<0.010	<0.011	<0.012	<0.011	0.013	0.012	0.019	<0.014	<0.010	<0.010	<0.013	<0.013	<0.010	<0.013	<0.012
	窒素酸化物	換算値	ppm	250	<120	62	17	54	88	24	57	29	74	66	62	48	85	52	89	34
	硫黄酸化物	実ｶﾞｽ	ppm	150	<30	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	2.9	<0.5	<0.5	<0.5
	〃 排出量		Nm3/Hr	6.9	<1.4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.14	<0.03	<0.03	<0.03
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	実ｶﾞｽ	mg/m3N	1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	塩 素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
3	塩化水素	換算値	mg/m3N	700	<100	11.0	0.9	<0.8	<0.8	<0.8	1.0	5.4	0.8	<0.8	0.9	3.5	0.8	<0.8	<0.9	<0.8
4	ふっ化水素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	10	<1.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
5	鉛	実ｶﾞｽ	mg/m3N	10		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
6	ｼｱﾝ化水素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	12		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	実ｶﾞｽ	mg/m3N	13		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
8	硫化水素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
9	二硫化炭素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	680		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
10	ﾎｽｹﾞﾝ	実ｶﾞｽ	mg/m3N	4		<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
11	臭 素	実ｶﾞｽ	mg/m3N	7		<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
12	六価ｸﾛﾑ	実ｶﾞｽ	mg/m3N	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
13	ﾀｰﾙ状物質	実ｶﾞｽ	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
14	水 銀	実ｶﾞｽ	mg/m3N	—																
	ガス状	実ｶﾞｽ	μg/m3N			1.8	1.2	0.087	0.44	0.075	0.89	1.9	8.6	0.35	0.69	0.38	0.3	0.089	0.13	0.037
	粒子状	実ｶﾞｽ	μg/m3N			0.232	0.038	0.0042	0.0083	0.004	0.012	0.12	0.07	0.0012	0.043	0.056	0.03	0.0047	0.0059	0.002
	一酸化炭素	換算値	ppm	100	<100	<13	<12	<13	<13	<13	<14	<13	<15	<13	<13	<13	<13	<13	<15	<13
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	換算値	ng-TEQ/m3N	0.1	<0.08				0.0086					0.012					0.0065	
焼却灰	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	燃え殻	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.002					0.019					0.14	
		ばいじん	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.320					0.170					0.10	
									0.410					0.180					0.063	
備考	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	陶磁器くず	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.0066					0.0057					0.0000017	

排ｶﾞｽ測定結果(敷地境界)　　令和7年～令和9年度

					敷地境界														
					令和7年度					令和8年度					令和9年度				
			測定年月日		4月頃	8/27	10/8	11/12	2/4	5/13	7/8	9/2	11月頃	1月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃
			測定業者		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		単位	測定個所		東	南	東	東	東	東	西								
気象条件他	気温	℃			16.0～17.5	29.5～31.0	31.0～28.5	15.0～17.6	5.5～12.5	25.0～26.5	29.5～30.0	39.2～34.2							
	湿度	%			37～55	75～68	56～66	67～61	67～53	49～46	70～73	34～49							
	天候				晴れ	曇り/晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	風向				－	－	北/東	西－	－	北西－	南	東							
	風速	m/sec			<0.5	<0.5	0.6～1.5	0.5～<0.5	<0.5	0.5～<0.5	1.2～1.8	1.6～2.2							
	大気圧	kPa			101.5	100.7	101.2	102.0	102.0	100.7	100.9	101.0							
	時間	時刻			9：55～15：00	9:20～15:10	9：15～15：15	9：10～15：10	9:10～15:10	9:20～15:00	10:30～15:00	9：25～15：00							
	項目	単位	規制値	定量下限															
1	二酸化硫黄	mℓ/m³	—	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001							
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/m³	0.001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							
3	塩　素	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							
4	塩化水素	mℓ/m³	0.05	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	<0.005	0.011	<0.005							
※ 5	ふっ化水素	mℓ/m³	0.01	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
6	鉛	mg/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
※ 7	ｼｱﾝ化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							
9	硫化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							
10	二硫化炭素	mℓ/m³	0.2	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
11	ﾎｽｹﾞﾝ	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							
12	臭　素	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							
13	六価ｸﾛﾑ	mg/m³	0.001	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001							
14	ﾀｰﾙ状物質	mg/m³	0.03	0.001	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008							
15	水　銀	ng/m³	40	2	<2	<2	2	2	3	3	2	2							

備考

規制値は、山口県公害防止条例で定められた値である

計量の方法、山口県公害防止条例施行規則別表第14(2)

規制値について

※5、ふっ素として0.01mℓ/m³　　※7、シアンとして0.01mℓ/m³

排ｶﾞｽ測定結果(敷地境界)　　令和4年～令和6年度

					敷地境界															
					令和4年度					令和5年度					令和6年度					
			測定年月日		4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
			測定業者		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		単位	測定個所		南	南	東	東	南	南	南	南	東	東	南	東	東	南	東
気象条件他	気温	℃			23.0～26.0	31.0～32.0	29.0～32.0	13.0～17.5	10.5～16.5	21.0～24.0	21.5～22.5	27.5～30.0	13.0～17.1	9.4～10.2	19.0～20.0	31.5～32.0	31.8～32.5	10.5～19.5	7.2～7.9
	湿度	%			69～56	66～50	56～58	71～61	58～56	52～34	88～92	74～59	73～54	88～89	40～37	61～68	64～73	69～44	46～47
	天候				曇り/晴れ	曇り	曇り/晴れ	晴れ/曇り	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り	曇り/晴れ	晴れ/曇り	曇り	晴れ	晴れ/曇り	晴れ	晴れ	曇り
	風向				北東	－	－	－	－	北	－	北	－	－	－	南東	北	－	南西
	風速	m/sec			<0.5～0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5～1.0	<0.5	1.5～2.0	<0.5	<0.5	<0.5	1.0～<0.5	0.5～<0.5	<0.5	0.6～<0.5
	大気圧	kPa			100.9	100.7	101.0	101.7	101.4	101.4	100.4	100.5	102.4	102.1	102.4	101.1	100.5	102.1	101.8
	時間	時刻			9：40～15：20	9：10～15：15	9:50～15:00	9:41～15:00	9:50～15:00	9：40～15：05	11：30～14：40	10:20～14:50	9:23～14:50	9:35～15:05	10：00～15：00	10：10～14：50	10:40～14:50	9:20～15:00	9:30～15:00
	項目	単位	規制値	定量下限															
1	二酸化硫黄	mℓ/m³	—	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/m³	0.001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	塩　素	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
4	塩化水素	mℓ/m³	0.05	0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	<0.005	<0.005	0.01	<0.005
※ 5	ふっ化水素	mℓ/m³	0.01	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
6	鉛	mg/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
※ 7	ｼｱﾝ化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
9	硫化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10	二硫化炭素	mℓ/m³	0.2	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
11	ﾎｽｹﾞﾝ	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	臭　素	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
13	六価ｸﾛﾑ	mg/m³	0.001	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
14	ﾀｰﾙ状物質	mg/m³	0.03	0.001	0.012	0.005	0.009	<0.003	<0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	<0.003	<0.003
15	水　銀	ng/m³	40	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2


備考

規制値は、山口県公害防止条例で定められた値である

計量の方法、山口県公害防止条例施行規則別表第14(2)

規制値について

※5、ふっ素として0.01mℓ/m³　　※7、シアンとして0.01mℓ/m³

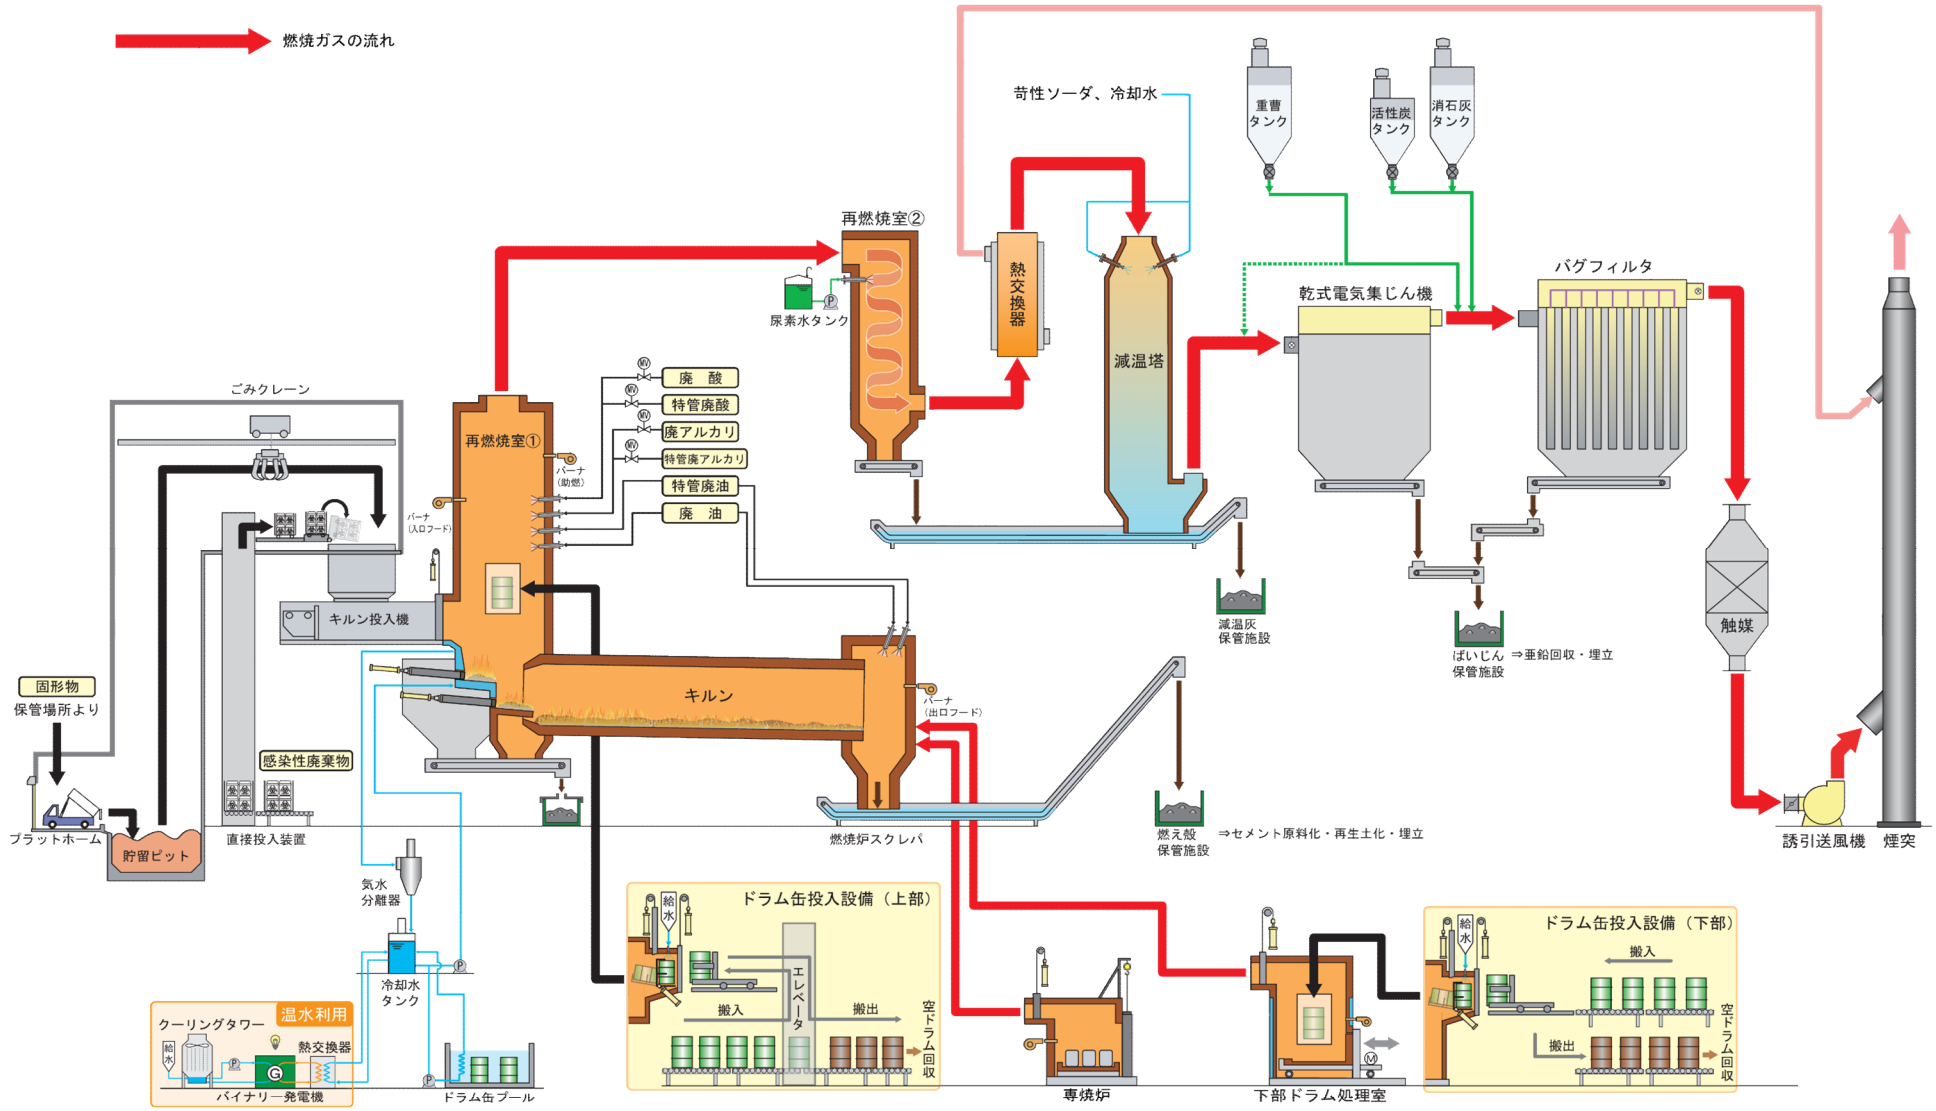

2023.5　TPNRKN-03-2

臭気指数測定結果（煙突排出口及び敷地境界）
令和7年～令和9年度

採取年月日				令和7年度					令和8年度					令和9年度				
				4/2	8/27	10/8	11/12	2/4	5/13	7/8	9/2	11月頃	1月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃
測定業者				中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		指導基準	協定値															
煙突排出口（臭気濃度）		34	－	34 2500	34 3200	30 1000	31 1300	32 1600	31 1300	34 3200	29 790							
敷地境界	東 風向 風速	14 m/sec	<14	<10 － 無風		<10 北 0.6	<10 西 0.6	<10 － 無風	<10 北西 0.5									
	南 風向 風速	14 m/sec	<14	<10 － 無風	<10 － 無風	<10 － 無風	<10 － 無風	<10 － 無風	<10 北西 0.5	<10 南 1.4	<10 東 1.1							
	北 風向 風速	14 m/sec	<10															
	西 風向 風速	14 m/sec	<10		<10 － 無風					<10 南 1.2	<10 東 1.2							
気象条件	気温	℃		東:16.0,南:16.5	西:13.8,南:35.3	東:31.0,南:27.2	東:15.0,南:14.9	東:5.5,南:6.5	東:25.0,南:25.5	西:29.5,南:30.5	西:38.5,南:38.5							
	湿度	%		東:37,南:53	西:70,南:58	東:56,南:58	東:67,南:65	東:67,南:71	東:49,南:40	西:70,南:56	西:27,南:30							
	天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
					新炉													

臭気指数測定結果（煙突排出口及び敷地境界）
令和4年～令和6年度

採取年月日				令和4年度					令和5年度						令和6年度				
				4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31		4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
測定業者				中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		指導基準	協定値																
煙突排出口（臭気濃度）		34	－	27 500	30 1000	31 1300	31 1300	25 320	30 1000	29 790	29 790	29 790	31 1300		32 2500	31 1300	33 3200	30 1000	30 1000
敷地境界	東 風向 風速	14 m/sec	<14		<10 南 0.5	<10 － 無風	<10 北 <0.5				<10 北 0.7	<10 － 無風	<10 － 無風		<10 西 0.5	<10 南東 1	<10 北 0.5		10> 南西 0.6
	南 風向 風速	14 m/sec	<14	<10 南東 1.7	<10 北 0.5	<10 － 無風	<10 東 0.5	<10 － 無風	10 北 1.2	<10 北東 1.5	10 北 0.7	11 － 無風	<10 北東 0.7		<10 北 0.6	<10 － 0.5	11 北 0.7	<10 － 無風	10> 西 1.0
	北 風向 風速	14 m/sec	<10																
	西 風向 風速	14 m/sec	<10	<10 東 0.9				<10 － 無風	<10 北東 1.0	<10 北東 1								<10 － 無風	
気象条件	気温	℃		西:23.0,南:23.0	東:31.5,南:31.5	東:29,南:29	東:13,南:14	西:12.0,南:10.5	西:20.0,南:21.0	西:21.0,南:21.5	東:28,南:27.5	東:13,南:14	東:9.4,南:9.5		東:21,南:21	東:32,南:32	東:32.5,南:33.0	西:11.8,南:10.5	東:7.2,南:7.3
	湿度	%		西:69,南:69	東:60,南:60	東:56,南:52	東:71,南:62	西:69,南:69	西:54,南:52	西:88,南:88	東:70,南:74	東:73,南:67	東:88,南:87		東:34,南:32	東:61,南:48	東:64,南:59	西:42,南:69	東:46,南:40
	天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ

悪臭物質測定結果【煙突排出口及び敷地境界】(令和8年～令和11年)

0.108・He² 433

He 63.3

Cm：事業場の敷地境界線の地表における特定悪臭物質および規制基準

×印は,排出口における規制対象外の物質　　※1（ｑ：算出した流量）　q=0.108×He²・Cm　(He=63.3m)

補正された排出口の高さHeは63.3を採用。

区分	物質名		敷地境界規制基準 Cm(ppm)	※1 煙突排出規制基準 q(m3/s)	令和8年度 5/13 敷地境界 中外T	令和8年度 5/13 煙突排出 中外T	令和8年度 9/2 敷地境界 中外T	令和8年度 9/2 煙突排出 中外T	令和9年度 4月頃 敷地境界 中外T	令和9年度 4月頃 煙突排出 中外T	令和9年度 9月頃 敷地境界 中外T	令和9年度 9月頃 煙突排出 中外T	令和10年度 4月頃 敷地境界 中外T	令和10年度 4月頃 煙突排出 中外T	令和10年度 9月頃 敷地境界 中外T	令和10年度 9月頃 煙突排出 中外T	令和11年度 4月頃 敷地境界 中外T	令和11年度 4月頃 煙突排出 中外T	令和11年度 9月頃 敷地境界 中外T	令和11年度 9月頃 煙突排出 中外T
1	ｱﾝﾓﾆｱ		2	865	<0.1	4.4	<0.1	0.8												
2	ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	×	0.004		<0.0002		<0.0002													
3	硫化水素		0.06	26	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02												
4	硫化ﾒﾁﾙ	×	0.05		<0.001		<0.001													
5	二硫化ﾒﾁﾙ	×	0.03		<0.0009		<0.0009													
6	ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ		0.02	8.7	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001												
7	ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	×	0.1		<0.01		<0.01													
8	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												
9	n-ﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.03	13	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003												
10	ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.07	30	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
11	n-ﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.02	8.7	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
12	ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.006	2.6	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
13	ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ		4	1,731	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2												
14	酢酸ｴﾁﾙ		7	3,029	<0.3	<1	<0.3	<1												
15	ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ		3	1,298	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7												
16	ﾄﾙｴﾝ		30	12,982	<1	<5	<1	<5												
17	ｽﾁﾚﾝ	×	0.8		<0.04		<0.04													
18	ｷｼﾚﾝ		2	865	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5												
19	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸	×	0.07		<0.002		<0.002													
20	n-酪酸	×	0.002		<0.0002		<0.0002													
21	n-吉草酸	×	0.002		<0.0002		<0.0002													
22	ｲｿ吉草酸	×	0.004		<0.0002		<0.0002													
	境界位置				東側		西側													
	気温 (℃)				25		38.5													
	湿度 (%)				49		27													
	風向				北西		東													
	風速 (m/sec)				0.5		1.2													
	天候				晴れ		晴れ													

煙突規制値計算

$$q = 0.108 \times He^2 \cdot Cm$$

$He = Ho + 0.65 \cdot (Hm + Ht)$

$Hm = 0.795(Q \cdot V)0.5/(1+2.58/V)$

$Ht = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T-288) \cdot (2.30 \log J + 1/J - 1)$

$J = 1/(Q \cdot V)0.5 - (1460-296 \times V/(T-288)) + 1$

Ho:排出口の実高さ(単位:m)	36
Q ：温度15℃における排出ガス流量(単位:m³/ｓ)	15.6
V ：排出ガスの排出速度(単位:m/秒)	19.6
T ：排出ガスの温度(絶対温度・単位:K)	467
Q` ：乾きガスの量(単位:m³/ｈ)※設計値使用	56248
Q` ：乾きガスの量(単位:m³/ｓ)	15.6

悪臭物質測定結果【煙突排出口及び敷地境界】(令和４年～令和7年)

0.108・He²　430

He　63.1

Cm：事業場の敷地境界線の地表における特定悪臭物質および規制基準

×印は,排出口における規制対象外の物質　　※1（ｑ：算出した流量）　q=0.108×He²・Cm　(He=63.1m)

補正された排出口の高さHeは63.1を採用。

区分	物質名		敷地境界規制基準 Cm(ppm)	※1 煙突排出規制基準 q(m3/s)	令和4年度 4/27 敷地境界 中外T	4/27 煙突排出 中外T	令和4年度 9/13 敷地境界 中外T	9/13 煙突排出 中外T	令和5年度 4/21 敷地境界 中外T	4/21 煙突排出 中外T	令和5年度 9/6 敷地境界 中外T	9/6 煙突排出 中外T	令和6年度 4/10 敷地境界 中外T	4/10 煙突排出 中外T	令和6年度 9/11 敷地境界 中外T	9/11 煙突排出 中外T	令和7年度 4/2 敷地境界 中外T	4/2 煙突排出 中外T	令和7年度 10/8 敷地境界 中外T	10/8 煙突排出 中外T
1	ｱﾝﾓﾆｱ		2	860	0.1	3.1	<0.1	0.6	<0.1	1.4	<0.1	1.6	<0.1	2.5	<0.1	2.3	<0.1	5.4	<0.1	0.7
2	ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ	×	0.004		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
3	硫化水素		0.06	26	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02
4	硫化ﾒﾁﾙ	×	0.05		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
5	二硫化ﾒﾁﾙ	×	0.03		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009	
6	ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ		0.02	9	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	0.002	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001
7	ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	×	0.1		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
8	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
9	n-ﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.03	13	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
10	ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.07	30	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
11	n-ﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.02	9	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
12	ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		0.006	3	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
13	ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ		4	1,721	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2
14	酢酸ｴﾁﾙ		7	3,012	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1
15	ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ		3	1,291	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7
16	ﾄﾙｴﾝ		30	12,907	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5
17	ｽﾁﾚﾝ	×	0.8		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04	
18	ｷｼﾚﾝ		2	860	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5
19	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸	×	0.07		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
20	n-酪酸	×	0.002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
21	n-吉草酸	×	0.002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
22	ｲｿ吉草酸	×	0.004		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	境界位置				南側		東側		南側		南側		南側		東側		東側		東側	
	気温 (℃)				23		29		21		27.5		19		32.5		16		31	
	湿度 (%)				69		56		52		74		40		64		37		56	
	風向				北東		-		北		北		-		北		-		北	
	風速 (m/sec)				0.9		無風		1.2		1.5		無風		0.5		無風		0.6	
	天候				曇り		曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		曇り	

新炉

煙突規制値計算

$$q = 0.108 \times He^2 \cdot Cm$$

$He = Ho + 0.65 \cdot (Hm + Ht)$

$Hm = 0.795(Q \cdot V)0.5/(1+2.58/V)$

$Ht = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T-288) \cdot (2.30\log J + 1/J-1)$

$J = 1/(Q \cdot V)0.5-(1460-296 \times V/(T-288))+1$

Ho	:排出口の実高さ(単位:m)	36
Q	:温度15℃における排出ガス流量(単位:m³/ｓ)	25.19
V	:排出ガスの排出速度(単位:m/秒)	19.6
T	:排出ガスの温度(絶対温度・単位:K)	452
Q`	:乾きガスの量(単位:m³/ｈ)※設計値使用	57000
Q`	:乾きガスの量(単位:m³/ｓ)	15.8

貯水池水質検査結果　　令和7年～令和9年度　　※1 環境基準でCOD,SS及び全窒,全燐は湖沼,人工湖のC型及びV型で( )内がB型及びIV型, [ ] 内がA型及びIII型

	採取年月日				令和7年度							令和8年度							令和9年度						
					4/2	8/27		10/8		11/12	2月頃	5/13	7/8		9/2		11月頃	2月頃	4月頃	7月頃		9月頃		11月頃	2月頃
	測定業者				中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
	採取場所(貯水池)		(参考)排水基準	※1 環境基準	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物		(不検出)	不検出																					
2	総水銀		(0.005)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		(0.03)	0.003	0.0011	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
4	鉛及びその化合物		(0.1)	0.01	0.002	0.002	0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
5	有機燐化合物		(1)	1																					
6	六価ｸﾛﾑ化合物		(0.5)	0.05	0.01	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
7	砒素及びその化合物		(0.1)	0.01	0.001	0.001	0.001	<0.001		<0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.001										
8	全ｼｱﾝ		(1)	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
9	PCB		(0.003)	不検出																					
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(0.1)	0.01		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001										
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(0.1)	0.01		<0.0005		<0.0005					<0.0005		<0.0005										
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		(0.2)	0.02		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002										
13	四塩化炭素		(0.02)	0.002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002										
14	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		(0.04)	0.004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	0.0004	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004										
16	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(1)	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
17	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[1]		(0.4)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
18	1,1,1,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		(3)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
19	1,1,2,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		(0.06)	0.006	0.001	<0.0006	<0.006	<0.0006		<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0008	<0.006	<0.0006										
20	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		(0.02)	0.002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002										
21	ﾁｳﾗﾑ		(0.06)	0.006																					
22	ｼﾏｼﾞﾝ		(0.03)	0.003																					
23	ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ		(0.2)	0.02																					
24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		(0.1)	0.01		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001										
25	ｾﾚﾝ		(0.1)	0.01	0.01	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001										
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(0.06)	0.006																					
27	ふっ素		(15)	0.8	3.5	1.9	1.4	0.22		2.1	1.7	1.0	0.8	0.62	0.37										
28	ほう素		—	1	1.1	0.5	0.27	0.04		0.56	0.19	0.13	0.2	0.1	0.03										
29	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		(0.5)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
	COD	120(平均)	8(5) [3]		17	9.2	8.1	1.7		8.6	3.8	10	9.1	9.1	2.1										
	全窒素	60(〃)	1(0.6) [0.4]		6.8	1.7	1.2	0.71		1.1	0.57	0.79	0.67	1.1	0.20										
	全燐	8(〃)	0.1(0.05) [0.03]		2.3	0.28	0.17	0.02		0.2	0.05	0.049	0.036	0.063	0.015										
	SS	150(〃)	—(15) [5]		14	5.5	7.6	<0.5		4.6	4.2	9.8	9.6	12	1.5										
	PH	5.8～8.6	6.5～8.5		9.2 (25℃)	9.2 (25℃)	8.5 (25℃)	7.7 (25℃)		7.7 (25℃)	8.3 (25℃)	9.2 (24℃)	9.1 (25℃)	9.5 (25℃)	8.6 (24℃)										
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (pg-TEQ/L)		(10)	1				0.01							0.009										
									水位低 未測定							水位低 未測定									

1)平成25年度からｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-の合計値を示す。それ以前はｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの値を示す。
2)トリクロロエチレンの各基準値改正について、平成26年11月17日に環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更、平成27年10月21日に排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに変更されました。
3)カドミウムの各基準値改正について、平成23年10月27日に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更、平成26年12月1日に排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されました。

貯水池水質検査結果　　令和4年～令和6年度　　※1 環境基準でCOD,SS及び全窒,全燐は湖沼,人工湖のC型及びV型で( )内がB型及びIV型, [ ] 内がA型及びIII型

	採取年月日				令和4年度							令和5年度							令和6年度						
					4/27	7/6		9/13		11/16	2/1	4/12	6/21		9/6		11/15	1/31	4/10	7/3		9/11		11/20	1/29
	測定業者				中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
	採取場所(貯水池)			※1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1
	(参考)	排水基準		環境基準																					
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物		(不検出)	不検出																					
2	総水銀		(0.005)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005>	0.0005>	<0.0005	<0.0005
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物		(0.03)	0.003	0.0006	0.0004	<0.0003	<0.0003	位	0.0006	0.0009	0.0017	0.0003	<0.0003	<0.0003	位	0.0003	0.0009	0.0004	0.0003	<0.0003	0.0003>	0.0003>	0.0004	0.0008
4	鉛及びその化合物		(0.1)	0.01	0.004	0.005	0.001	0.001	低	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	<0.001	低	<0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001>	0.002	0.006
5	有機燐化合物		(1)	1					下							下									
6	六価ｸﾛﾑ化合物		(0.5)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	の	<0.005	0.049	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	の	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005>	0.005>	0.005>	<0.005
7	砒素及びその化合物		(0.1)	0.01	0.002	0.007	0.002	<0.001	た	0.008	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	た	0.006	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001>	0.002	0.004	0.001
8	全ｼｱﾝ		(1)	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	め	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	め	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1>	0.1>	<0.1	<0.1
9	PCB		(0.003)	不検出					採							採									
									水							水									
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(0.1)	0.01		<0.001		<0.001	不				<0.001		<0.001	不				<0.001		0.001>			
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(0.1)	0.01		<0.0005		<0.0005	可				<0.0005		<0.0005	可				<0.0005		0.0005>			
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		(0.2)	0.02		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002					<0.002		0.002>			
13	四塩化炭素		(0.02)	0.002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002					<0.0002		0.0002>			
14	クロロエチレン			0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002>	0.0002>	<0.0002	<0.0002
15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		(0.04)	0.004	0.0006	0.0004	<0.0004	<0.0004		0.0008	<0.0004	0.0004	0.0009	<0.0004	<0.0004		<0.0004	0.0004	<0.0004	0.0013	0.0006	0.0002>	0.0004>	0.0016	0.0004
16	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		(1)	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002>	0.002>	<0.002	<0.002
17	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[1]		(0.4)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004>	0.004>	<0.004	<0.004
18	1,1,1,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		(3)	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005>	0.0005>		
19	1,1,2,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		(0.06)	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006		<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006		<0.0006	0.0009	0.0009	0.0035	0.0018	0.0006>	0.0006>	0.0006>	0.0009
20	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		(0.02)	0.002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002					<0.0002		0.0002>			
21	ﾁｳﾗﾑ		(0.06)	0.006																					
22	ｼﾏｼﾞﾝ		(0.03)	0.003																					
23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ		(0.2)	0.02																					
24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		(0.1)	0.01		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001					<0.001		0.001>			
25	ｾﾚﾝ		(0.1)	0.01	0.004	0.003		0.001		0.005	0.004	0.003	0.001		<0.001		<0.001	0.004	0.001	<0.001		0.001		0.001	0.003
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(0.06)	0.006																					
27	ふっ素		(15)	0.8	4.2	23	0.77	3.4		3.1	4.4	4.7	11	7.3	1.9		2.0	8.3	2.1	4.2	3.9	1.0	5.6	2.0	3.0
28	ほう素		—	1	5.4	2.6	0.08	0.35		5	5.3	7.2	2.2	1.6	0.21		3	7.8	2.7	0.7	0.5	0.10	0.52	3.3	7.1
29	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ		(0.5)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.0005>	<0.005	<0.005	<0.005
	COD	120(平均)	8(5)	[3]	28	13	11	3.3		15	31	8.1	15	27	2.6		14	31	19	13	11	2.3	7.8	11	39
	全窒素	60(〃)	1(0.6)	[0.4]	0.23	2.9	3.8	2.2		5.7	6.2	6.4	3.1	12	0.48		1.9	6.2	13	2.9	3.8	0.83	0.75	1.6	5.2
	全燐	8(〃)	0.1(0.05)	[0.03]	0.044	1.0	0.3	0.36		1.3	6.2	4.3	0.4	0.6	0.4		9.9	6.2	5.1	1.0	0.3	0.03	0.23	1.1	2.6
	SS	150(〃)	—(15)	[5]	24	14	140	0.5		13	31	100	17	31	0.5		2	23	43	14	140	1.6	8.3	13	50
	PH	5.8～8.6	6.5～8.5		9 (25℃)	9.3 (25℃)	7.7 (25℃)	8.0 (24℃)		9.4 (21℃)	9.3 (21℃)	9.2 (25℃)	10.2 (25℃)	7.4 (25℃)	8.0 (25℃)		9.4 (24℃)	8.6 (21℃)	8.6 (25℃)	9.3 (25℃)	7.7 (25℃)	8 (25℃)	9.7 (25℃)	9.2 (25℃)	9.7 (25℃)
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (pg-TEQ/L)		(10)	1				0.41							0.011							0.098			

1)平成25年度からｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-の合計値を示す。それ以前はｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの値を示す。
2)トリクロロエチレンの各基準値改正について、平成26年11月17日に環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更、平成27年10月21日に排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに変更されました。
3)カドミウムの各基準値改正について、平成23年10月27日に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更、平成26年12月1日に排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されました。

地下水検査結果　令和7年～令和9年度

単位；mg/L(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はpg-TEQ/L)　　基準値：地下水の水質汚濁に係る環境基準

	採取年月日		令和7年度								令和8年度								令和9年度								
			8/27				10/8				7/8				9/2				6月頃				9月頃				
	測定業者		中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				定量
	採取場所	基準値	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	下限値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出																									0.0005
2	総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									0.0005
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物[2]	0.003	0.0004	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0008	<0.0003	<0.0003	0.0004	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									0.0003
4	鉛及びその化合物	0.01	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.02	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.001
5	有機燐化合物																										
6	六価ｸﾛﾑ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									0.005
7	砒素	0.01	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001									0.001
8	全ｼｱﾝ	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									0.1
9	PCB	不検出																									0.0003
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[3]	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.002
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									0.0005
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									0.002
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									0.0002
14	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									0.0002
15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									0.0004
16	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									0.002
17	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[1]	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									0.004
18	1,1,1,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									0.0005
19	1,1,2,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006									0.0006
20	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									0.0002
21	ﾁｳﾗﾑ	0.006																									
22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003																									
23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02																									
24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.001
25	ｾﾚﾝ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.001
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																									
27	ふっ素	0.8	0.54	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.1	<0.08	<0.08	0.15	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									0.08
28	ほう素	1	0.12	0.25	0.03	0.47	0.03	0.04	0.01	0.04	0.12	0.13	0.01	0.18	0.02	0.06	0.01	0.06									0.01
29	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	0.006	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05	<0.005	<0.005	0.008	0.006	<0.005	<0.005	<0.005									0.005
	COD　8(5)［3］		3.0	4.3	3.3	7	1.6	1.3	1.9	1.6	2.7	8.1	3.0	8.2	1.3	1.6	0.9	5.2									0.5
	全窒素　1(0.6)［0.4］		0.36	0.46	0.41	0.79	0.62	0.63	0.62	0.66	0.27	0.93	0.13	1.00	0.27	0.27	0.26	0.36									0.01
	全燐　0.1(0.05)［0.03］		0.008	0.023	0.044	0.027	0.003	0.005	0.021	0.004	0.004	0.051	0.028	0.037	0.003	0.005	0.007	0.012									0.003
	SS　－(15)［5］		2.2	32	34	42	2.2	0.5	14	1.6	7.5	25	18	20	1.8	0.8	0.6	5.2									0.5
	溶解性鉄	0.3																									0.03
	PH　6.5～8.6		4.8 (25℃)	5.9 (25℃)	5.6 (25℃)	6.1 (25℃)	6.8 (25℃)	7.3 (25℃)	7.5 (25℃)	7.2 (25℃)	4.2 (25℃)	6.0 (25℃)	4.7 (25℃)	4.6 (25℃)	7.2 (24℃)	7.2 (24℃)	7.7 (24℃)	7.5 (24℃)									
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (pg-TEQ/L)	1					0.023	0.056	0.260	0.019					0.029	0.10	0.12	0.018									

1)平成25年度からｼｽｰ及びﾄﾗﾝｽの合計値を示す。それ以前はｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの値を示す。


地下水検査結果　令和4年～令和6年度

単位；mg/L(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はpg-TEQ/L)　　基準値：地下水の水質汚濁に係る環境基準

	採取年月日		令和4年度								令和5年度								令和6年度									
			7/6				9/13				6/21				9/6				7/3				9/11					
	測定業者		中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ				中外ﾃｸﾉｽ					
	採取場所	基準値	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)		定量下限値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	不検出																										0.0005
2	総水銀	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物[2]	0.003	0.0012	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0007	<0.0003	<0.0003	0.0004	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.0003
4	鉛及びその化合物	0.01	0.003	0.005	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001
5	有機燐化合物																											
6	六価ｸﾛﾑ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.005
7	砒素	0.01	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001		0.001
8	全ｼｱﾝ	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		0.1
9	PCB	不検出																										0.0003
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[3]	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.002
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005
12	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.002
13	四塩化炭素	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.0002
14	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.0002
15	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004	0.0005	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.0004
16	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.002
17	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ[1]	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		0.004
18	1,1,1,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005
19	1,1,2,-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0.0006
20	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.0002
21	ﾁｳﾗﾑ	0.006																										
22	ｼﾏｼﾞﾝ	0.003																										
23	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02																										
24	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001
25	ｾﾚﾝ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10																										
27	ふっ素	0.8	0.36	0.15	<0.08	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.17	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.47	0.10	<0.08	0.12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		0.08
28	ほう素	1	0.23	0.89	0.07	0.36	0.05	0.14	0.02	0.09	0.07	0.24	0.06	0.29	0.02	0.05	0.01	0.07	0.15	0.24	0.07	0.11	0.03	0.09	0.06	0.07		0.01
29	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.005
	COD　8(5)［3］		7.3	12.0	2.8	10	1.5	2.0	1.4	2.1	2.5	5.7	2.5	8.0	3.2	2.3	1.1	2.3	3.5	4.3	2.2	4.4	1.2	1.8	1.2	1.4		0.5
	全窒素　1(0.6)［0.4］		0.39	0.54	0.35	0.77	0.50	0.53	0.48	0.53	0.23	0.28	0.32	0.52	0.40	0.34	0.37	0.44	0.30	0.44	0.09	0.83	0.68	0.73	0.62	0.79		0.01
	全燐　0.1(0.05)［0.03］		0.005	0.039	0.012	0.019	<0.003	0.009	0.011	0.007	0.005	0.012	0.012	0.027	0.003	0.012	0.011	0.010	0.007	0.018	0.016	0.008	0.003	0.009	0.009	0.004		0.003
	SS　－(15)［5］		0.8	74	15	100	1.8	<0.5	<0.5	3.4	1.2	31	8.6	26	9.6	7.7	3.8	6.1	4.4	12	10	1.6	1.1	2.2	4.9	1.1		0.5
	溶解性鉄	0.3																										0.03
	PH　6.5～8.6		3.2 (25℃)	6.2 (25℃)	6.2 (25℃)	6.0 (25℃)	6.3 (24℃)	7.3 (24℃)	7.6 (24℃)	7.0 (24℃)	3.6 (25℃)	6.5 (25℃)	5.3 (25℃)	6.1 (25℃)	5.9 (25℃)	7.1 (25℃)	7.4 (25℃)	7.0 (25℃)	3.9 (25℃)	6.2 (25℃)	4.8 (25℃)	3.7 (25℃)	7.1 (25℃)	7.1 (25℃)	7.1 (25℃)	6.7 (25℃)		
	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (pg-TEQ/L)	1	0.017	0.03	0.15	0.018	0.046	0.077	0.063	0.020					0.015	0.049	0.04	0.017					0.026	0.02	0.09	0.02		

1)平成25年度からｼｽｰ及びﾄﾗﾝｽの合計値を示す。それ以前はｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝの値を示す。

施設等配置図

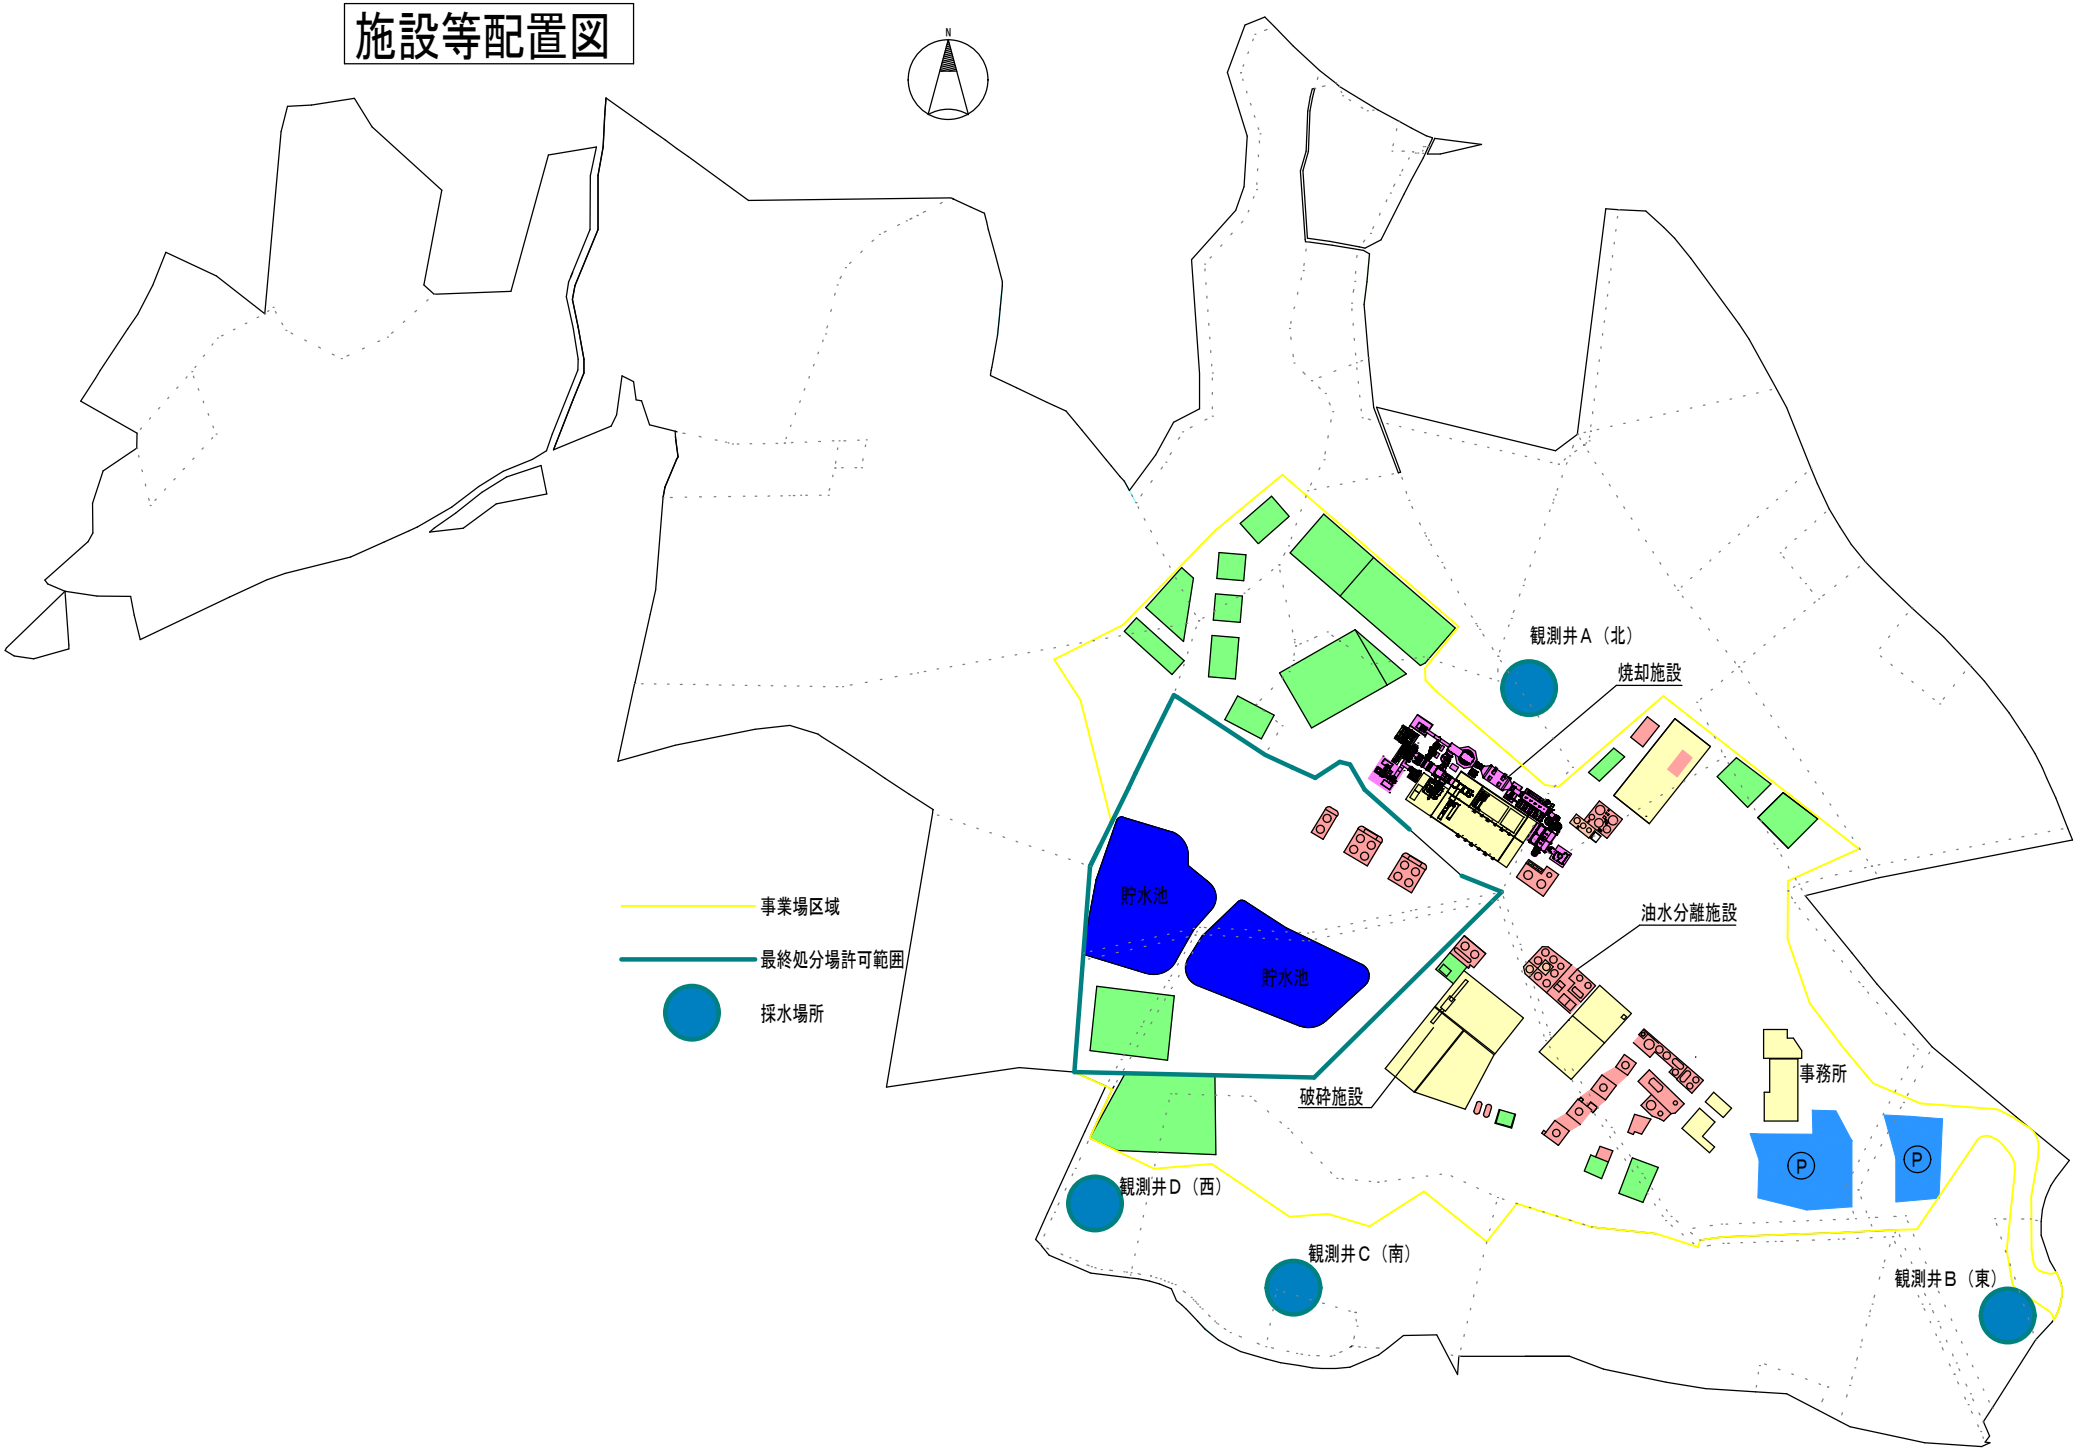
N
観測井Ａ（北）
焼却施設
貯水池
貯水池
油水分離施設
事務所
破砕施設
観測井Ｄ（西）
観測井Ｃ（南）
観測井Ｂ（東）
事業場区域
最終処分場許可範囲
採水場所

様式　　都市産業株式会社

令和8年度管理型最終処分場埋立実績一覧

（令和8年4月1日現在　残存容積　57,251m^3）

.

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者㊞
令和8	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	5	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
	12	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
令和9	1	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
	2	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
	3	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上2種類				
合計			0		0	宇岡

※令和8年10月5日　　上記の通り埋立処分実績はありません。

様式　　都市産業株式会社

令和7年度管理型最終処分場埋立実績一覧

（令和7年4月1日現在　残存容積　57,251m^3）

.

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者㊞
令和7	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	5	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	12	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
令和8	1	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	2	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	3	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上2種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
合計			0		0	宇岡

※令和8年4月1日　　上記の通り埋立処分実績はありません。

様式　　都市産業株式会社

令和6年度管理型最終処分場埋立実績一覧

（令和6年4月1日現在　残存容積　57,251m^3）

.

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者㊞
令和6	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	12	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
令和7	1	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	2	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	3	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上2種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
合計			0		0	宇岡

※令和7年4月2日　　上記の通り埋立処分実績はありません。

様式　　都市産業株式会社

令和5年度管理型最終処分場埋立実績一覧

（令和5年4月1日現在　残存容積　57,251m^3）

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者㊞
令和5	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	〃	0		0	藤本
	6	〃	0		0	藤本
	7	〃	0		0	藤本
	8	〃	0		0	藤本
	9	〃	0		0	藤本
	10	〃	0		0	藤本
	11	〃	0		0	藤本
	12	〃	0		0	藤本
令和6	1	〃	0		0	藤本
	2	〃	0		0	藤本
	3	〃	0		0	藤本
合計			0		0	藤本

※令和6年4月3日　　上記の通り埋立処分実績はありません。

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。）

2026 年度　（令和8年度）

管理型最終処分場		擁壁、堰堤等 （第1条第2項第7号）	遮水工 （第1条第2項第9号）	調整池 （第1条第2項第13号）	浸出水処理設備 （第1条第2項第14号ロ）
点検項目		※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁（矢板）の異常の有無 ②周辺環境（不要物等）の4S ③掲示板（標識）損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無（土壌及び地下水汚染防止） ②滞水状況（回収後焼却炉内処理） ③埋立て状況（飛散防止）	※場内雨水排水（初期雨水）は、200m³ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100kℓ工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水（地下水）を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用する（施設部） ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2026年4月22日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　209 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年5月26日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　95.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年6月24日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　237 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年7月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　342 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年8月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　10.6 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年9月16日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　165 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年10月21日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　94.4 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。）

2025 年度　（令和7年度）

管理型最終処分場		擁壁、堰堤等 （第1条第2項第7号）	遮水工 （第1条第2項第9号）	調整池 （第1条第2項第13号）	浸出水処理設備 （第1条第2項第14号ロ）
点検項目		※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁（矢板）の異常の有無 ②周辺環境（不要物等）の4S ③掲示板（標識）損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無（土壌及び地下水汚染防止） ②滞水状況（回収後焼却炉内処理） ③埋立て状況（飛散防止）	※場内雨水排水（初期雨水）は、200m³ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100kℓ工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水（地下水）を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用する（施設部） ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2025年4月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　128 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年5月21日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　259 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年6月18日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　314 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年7月23日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　41.1 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年8月20日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　3 回　降雨量　339 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年9月24日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　115 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年10月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　92.8 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年11月26日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　37.3 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年12月24日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　29.2 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年1月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　15.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年2月27日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　52.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2026年3月26日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　133 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。）

2024 年度　（令和6年度）

管理型最終処分場		擁壁、堰堤等 （第1条第2項第7号）	遮水工 （第1条第2項第9号）	調整池 （第1条第2項第13号）	浸出水処理設備 （第1条第2項第14号ロ）
点検項目		※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁（矢板）の異常の有無 ②周辺環境（不要物等）の4S ③掲示板（標識）損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無（土壌及び地下水汚染防止） ②滞水状況（回収後焼却炉内処理） ③埋立て状況（飛散防止）	※場内雨水排水（初期雨水）は、200m³ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100kℓ工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水（地下水）を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用する（施設部） ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2024年4月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　203 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年5月31日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　180 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年6月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　291 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年7月25日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　617 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年8月28日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　3 回　降雨量　42 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年9月18日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　299 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年10月16日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　132 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年11月13日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　249 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年12月18日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　26.5 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年1月15日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　29.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年2月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　69 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2025年3月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　128 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。）

2023 年度　（令和5年度）

管理型最終処分場		擁壁、堰堤等 （第1条第2項第7号）	遮水工 （第1条第2項第9号）	調整池 （第1条第2項第13号）	浸出水処理設備 （第1条第2項第14号ロ）
点検項目		※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁（矢板）の異常の有無 ②周辺環境（不要物等）の4S ③掲示板（標識）損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無（土壌及び地下水汚染防止） ②滞水状況（回収後焼却炉内処理） ③埋立て状況（飛散防止）	※場内雨水排水（初期雨水）は、200m³ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100kℓ工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水（地下水）を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用する（施設部） ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2023年4月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　138 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年5月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　359 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年6月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　180 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年7月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　682 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年8月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　63.8 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年9月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　107 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年10月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　14.4 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年11月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　42.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2023年12月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　73.5 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年1月31日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　5 回　降雨量　71.2 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年2月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　157 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し
	2024年3月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定　4 回　降雨量　196 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場。観測井）

2026 年度　　（令和8年度）

		観測井A（北）			観測井B（南）			観測井C（東）			観測井D（西）		
		電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無
点検日及び結果	2026年4月22日	21	55	無	47	51	無	15	34	無	30	69	無
	2026年5月26日	15	26	無	40	38	無	25	24	無	36	55	無
	2026年6月24日	13	17	無	41	34	無	11	21	無	14	79	無
	2026年7月29日	35	58	無	36	38	無	13	27	無	60	96	無
	2026年8月19日	53	41	無	38	41	無	15	24	無	50	75	無
	2026年9月16日	55	34	無	40	34	無	22	34	無	100	151	無
	2026年10月21日	82	110	無	45	41	無	27	31	無	42	69	無

2025 年度　　（令和7年度）

		観測井A（北）			観測井B（南）			観測井C（東）			観測井D（西）		
		電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無	電気伝導率（mS/m）	塩化物ｲｵﾝ濃度（mg/ℓ）	異常の有無
点検日及び結果	2025年4月16日	49	45	無	47	38	無	16	27	無	26	38	無
	2025年5月21日	21	31	無	63	48	無	14	34	無	42	62	無
	2025年6月18日	16	31	無	46	48	無	13	27	無	72	89	無
	2025年7月23日	18	41	無	45	38	無	17	38	無	54	72	無
	2025年8月20日	28	45	無	36	55	無	8	58	無	114	230	無
	2025年9月24日	25	31	無	40	44	無	16	51	無	37	55	無
	2025年10月29日	60	31	無	43	48	無	16	34	無	58	106	無
	2025年11月26日	62	86	無	45	62	無	17	38	無	79	144	無
	2025年12月24日	68	182	無	43	41	無	22	38	無	95	158	無
	2026年1月28日	63	106	無	44	38	無	32	31	無	89	144	無
	2026年2月25日	57	120	無	43	41	無	20	41	無	85	147	無
	2026年3月26日	39	82	無	45	51	無	11	34	無	46	103	無

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況（管理型最終処分場。観測井）

2024 年度　　（令和6年度）

		観測井A（北）			観測井B（南）			観測井C（東）			観測井D（西）		
		電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無
点検日及び結果	2024年4月17日	22	17	無	54	27	無	17	25	無	56	65	無
	2024年5月15日	25	17	無	69	31	無	17	24	無	49	38	無
	2024年6月12日	25	19	無	55	27	無	15	31	無	32	24	無
	2024年7月25日	72	38	無	40	51	無	13	29	無	138	230	無
	2024年8月28日	77	34	無	44	31	無	14	27	無	63	72	無
	2024年9月18日	20	21	無	46	48	無	10	27	無	46	63	無
	2024年10月16日	71	62	無	47	43	無	12	31	無	55	72	無
	2024年11月13日	31	26	無	44	41	無	14	28	無	33	31	無
	2024年12月18日	67	38	無	47	31	無	16	24	無	57	68	無
	2025年1月15日	72	63	無	47	31	無	21	23	無	102	147	無
	2025年2月19日	65	51	無	48	38	無	18	27	無	75	120	無
	2025年3月19日	55	51	無	51	34	無	14	27	無	32	45	無

2023 年度　　（令和5年度）

		観測井A（北）			観測井B（南）			観測井C（東）			観測井D（西）		
		電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無	電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/ℓ)	異常の有無
点検日及び結果	2023年4月19日	46	27	無	53	26	無	18	22	無	48	38	無
	2023年5月17日	30	17	無	46	27	無	18	24	無	59	63	無
	2023年6月20日	33	24	無	53	45	無	16	21	無	56	59	無
	2023年7月20日	81	45	無	34	39	無	16	27	無	137	51	無
	2023年8月24日	81	34	無	43	26	無	18	31	無	92	124	無
	2023年9月13日	78	55	無	48	39	無	20	31	無	89	118	無
	2023年10月18日	82	51	無	45	24	無	22	22	無	109	161	無
	2023年11月15日	86	55	無	50	21	無	33	23	無	109	148	無
	2023年12月20日	78	41	無	52	27	無	33	26	無	98	135	無
	2024年1月16日	83	63	無	52	26	無	44	32	無	103	137	無
	2024年2月14日	77	53	無	52	24	無	29	38	無	77	82	無
	2024年3月13日	56	43	無	51	21	無	20	27	無	59	65	無